

61

T-25-Z3

-237.9-

62

T-25-Z3

-329.6-


63

T-29-Z3

-292.8-

64

WA120-19-Z2

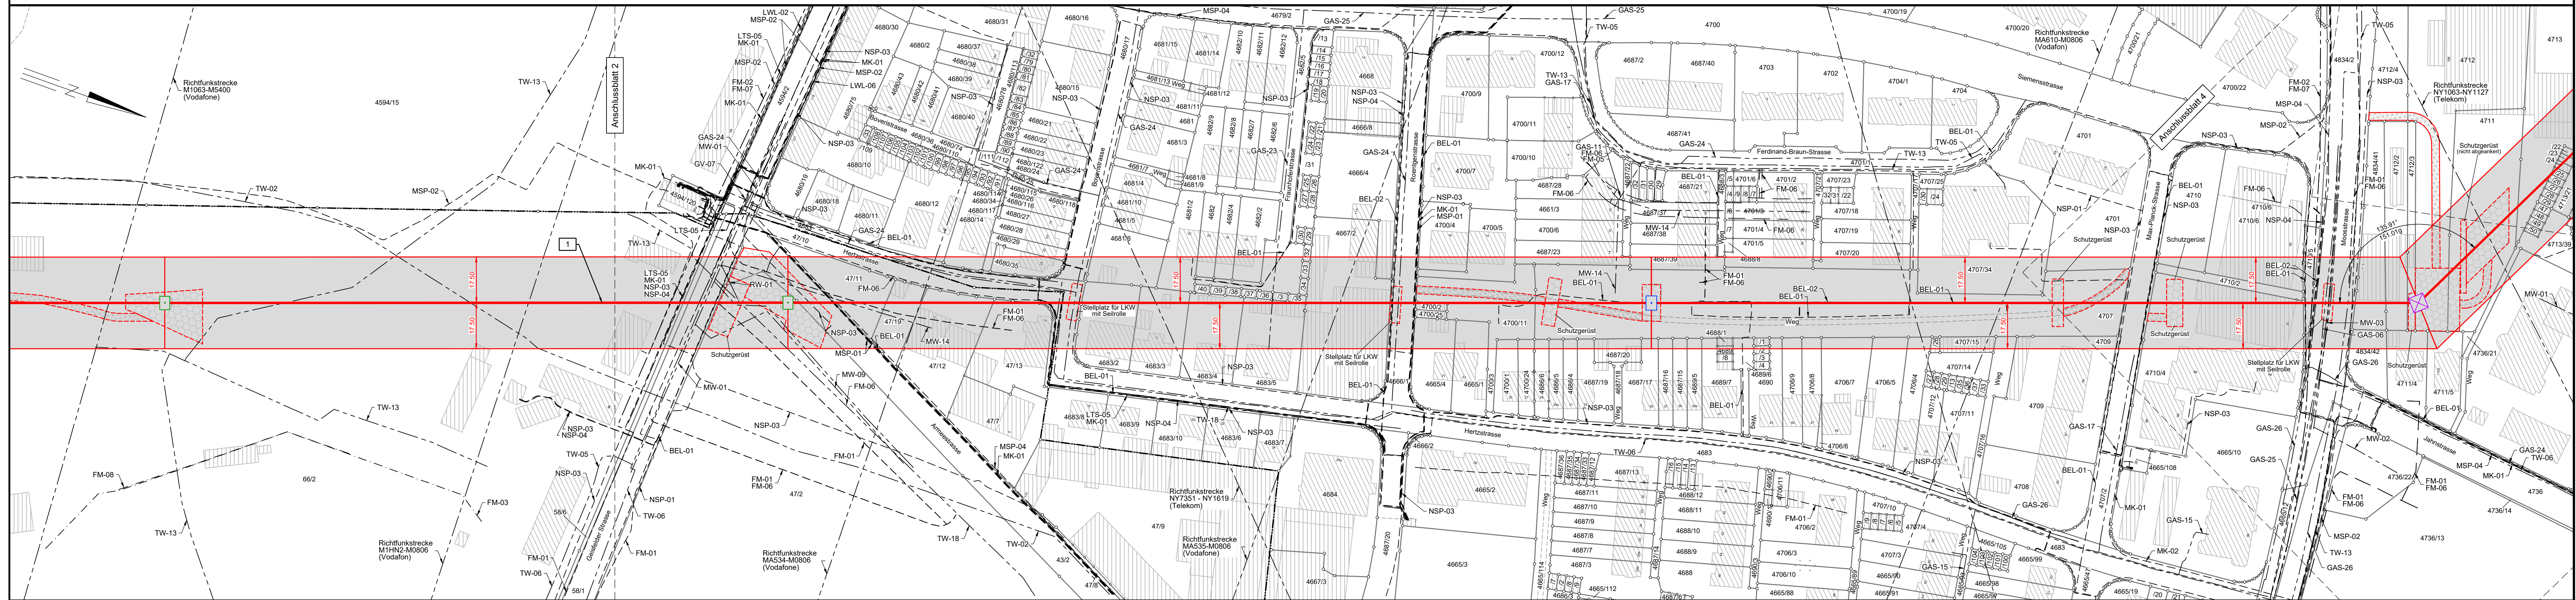

LAGEPLAN

110-kV-Leitung Bamberg/Süd - Bamberg/Nord LH-07-E10008

Abschnitt: UW Bamberg/Süd - Mast 72
Mast Nr. 61 - Mast Nr. 64
Maßstab 1:1000

- BEL-01 = Beleuchtung-Kabel (STWB)
- BEL-02 = Beleuchtung-Kabel (STWB) stillgelegt
- FM-01 = FM-Kabel Lage ungenau (Deutsche Telekom AG)
- FM-02 = FM-Rohrleitung Lage ungenau (Deutsche Telekom AG)
- FM-03 = FM-Freileitung Lage ungenau (Deutsche Telekom AG)
- FM-06 = FM-Kabel in Rohrtrasse Telekom Lage ungenau (Vodafone GmbH)
- FM-07 = FM-Kabel in Rohrtrasse der Telekom Lage ungenau (Vodafone GmbH)
- FM-08 = FM-Freileitung Lage ungenau (Vodafone GmbH/Telekom AG)
- GAS-06 = MD-Gas-Leitung DN 400 ST (STWB)
- GAS-11 = ND-Gas-Leitung DN 63 PEX (STWB)
- GAS-17 = ND-Gas-Leitung DN 160 PE (STWB)
- GAS-23 = ND-Gas-Leitung DN 100 ST (STWB)
- GAS-24 = ND-Gas-Leitung DN 150 ST (STWB)
- GAS-25 = ND-Gas-Leitung DN 200 ST (STWB)
- GAS-26 = Gas-Leitung stillgelegt (STWB)
- GV-07 = verrohrtes Gewässer DN 1000 GFK Lage ungenau (Bamberger Service Betriebe)
- LTS-05 = Leitungstrasse HDPE-Rohr DN 50 (STWB)
- LWL-02 = LWL-Kabel DN 200 (STWB)
- LWL-06 = 5x LWL-Kabel DN 150 (STWB)
- MK-01 = Meldekabel (STWB)
- MK-02 = 2x Meldekabel (STWB)
- MSP-01 = MSP-Kabel (STWB)
- MSP-02 = 3x MSP-Kabel stillgelegt (STWB)
- MSP-04 = 3x MSP-Kabel stillgelegt (STWB)
- MW-01 = Mischwasserleitung DN 500 B Lage ungenau (Bamberger Service Betriebe)
- MW-02 = Mischwasserleitung DN 600 B/Lin Lage ungenau (Bamberger Service Betriebe)
- MW-03 = Mischwasserleitung DN 900 B/Lin. Lage ungenau (Bamberger Service Betriebe)
- MW-15 = Mischwasserleitung DN 450 STZ Lage ungenau (Bamberger Service Betriebe)
- MW-14 = Mischwasserleitung DN 350 STZ/Lin. Lage ungenau (Bamberger Service Betriebe)
- MW-09 = Mischwasserleitung DN 300 PVC Lage ungenau (Bamberger Service Betriebe)
- MW-14 = Mischwasserleitung DN 200 STZ Lage ungenau (Bamberger Service Betriebe)
- NSP-01 = 4x NSP-Kabel (STWB)
- NSP-03 = 3x NSP-Kabel (STWB)
- NSP-04 = 3x NSP-Kabel stillgelegt (STWB)
- NSP-07 = NSP-Kabel stillgelegt (STWB)
- RW-01 = Regenwasserleitung DN 1000 GFK Lage ungenau (Stadt Bayreuth)
- TW-02 = Wasserleitung DN 400 (STWB)
- TW-05 = Wasserleitung DN 200 (STWB)
- TW-06 = Wasserleitung DN 150 (STWB)
- TW-13 = Wasserleitung stillgelegt (STWB)

Legende:

Mastnummer 67 WA150-17-Z2 T21+2,0-Z2 Masttyp 68

Länge von Mast zu Mast - 274.6

Schutzzone 20.00
Leitungssache
Freileitung
Arbeitsfläche
temporäre Zuwegung
Bemassung
Schutzzone

Grenzen:

- Landkreis
- Stadt/Gemeinde
- Gemarkung
- Flurstück

Planfeststellungsunterlage		
Aufgestellt Regensburg, 22.03.2024		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit vom bis
<i>A. F. Schneider</i> A. F. Schneider	<i>L. A. F. Fortmann-Gutkowski</i> L. A. F. Fortmann-Gutkowski	Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden
Firma K2E K2 Engineering GmbH	Maßstab: 1 : 1000	Einheit: Meter
Datum 04.03.2024	Name Franke	Dienststempel/Unterschrift
Klassifizierung: öffentlich	Zustand: gültig	
bayernwerk netz		Planfeststellungsbehörde
Index	Änderung	Datum
	Name	Blatt: 3 / 9

Kreisfreie Stadt Bamberg

Gemeinde Bamberg

Gemarkung Hauptsmoor

Gemarkung Bamberg